


JA-106K med JA-111H og FP3




JA-111N

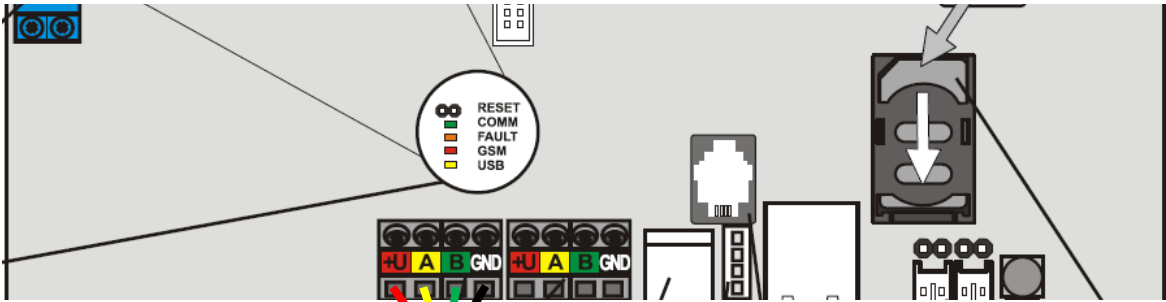

+12V benyttes ikke.
Kobles inn på blindklemme på FP3

FP3 Manuell melder

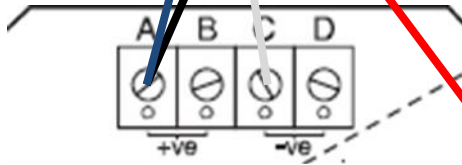

Clean normally open contact - No LED possible

LK1	<input type="checkbox"/> OmD
LK2	<input type="checkbox"/> OmD
LK3	<input type="checkbox"/> OmD



Innstilling av JA-111H i F-Link

F-Link 1.2.3 [frakoblet] - JA-100 med alle enheter.FDB Logg inn: Superservice tekniker Service - [Systeminnsti...]

Endre Sentral Vindu F-Link

Betjeningspanel Logg inn Hendelseslogg Oppgett RF Nivå Plantegning Les Online Internett Eksportér Avslutt

JA-100 med alle enheter Logg inn: Superservice tekniker Service **Gjeldende** Historie Importer

Brukerrapporter	Alarmsentral	Diagnostisering	Kalender	Alarmsender	Alarmmottak
Grunnleggende innstillinger		Område	Enheter	Brukere	PG utganger
Kodeclass	Navn	Type	Område	Reaksjon	
9	JA-111H	JA-111H	1: Section 1	Brannalarm	
10	Device 10	Tilordne	1: Section 1	-	
11	Device 11	Tilordne	1: Section 1	-	

FW: HW: SN: 1400-40-2758-0416 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Interne innstillinger på modulen (JA-111H)

LED aktivitet indikasjon

Signalinngang
Aktivert

Invertert inngangsreaksjon
1 Forsinket inngangsreaksjon [s]

Invertert sabotasjereaksjon

OK